Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG

Prozessablauf Netzanschlussbegehren von Einspeiseanlagen: nur Plug-In, <600W
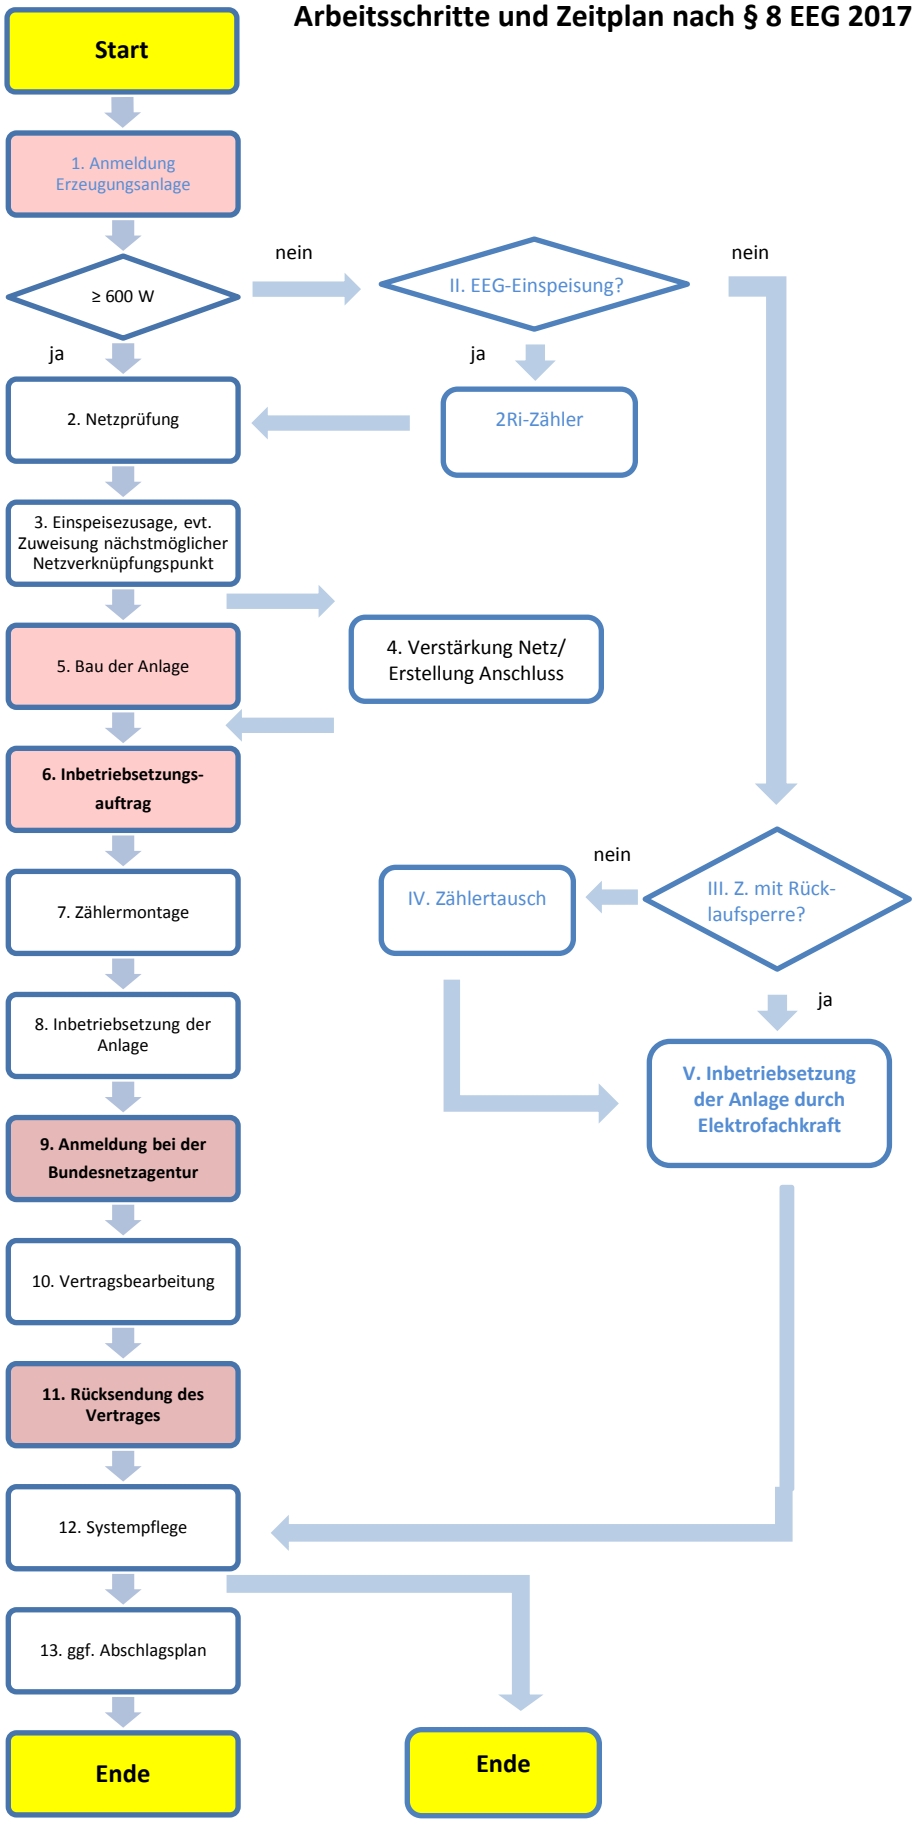
Arbeitsschritte und Zeitplan nach § 8 EEG 2017